ZEOTEK
Завод энергоэффективного
и емкостного оборудования

zeotek.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНОЙ

Полное наименование (обозначение в РД)	Емкость подземная ЕП _____
Место установки станции (город или ближайший круп населенный пункт) (обозначение в РД)	
Назначение	
Наименование заказчика	
Контактное лицо	
Номер телефона	

	Характеристики	Значение показателя
1	Объем номинальный, м^3	
2	Тип установки	☐ наземный ☐ подземный
3	Рабочая среда	
4	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	
5	Плотность рабочей среды, кг/ м³	
6	Внутреннее избыточное давление, МПа	☐ налив _____
7	Расчётная температура стенки (максимальная), °С	
8	Минимально допустимая температура стенки, °С	
9	Срок службы, лет	
10	Количество камер	☐ одна ☐ две ☐ другое
11	Тип перегородки	☐ одностенная ☐ двустенная
12	Наличие ложементов	☐ нет ☐ да, в количестве _____ шт.
13	Заполнение тосолом (для двустенных)	☐ да ☐ нет
14	Наружное антикоррозионное покрытие	☐ да, нанесение в соответствии с требованиями: _____ ГОСТ, ТУ, Инструкция и т.д. марка _____ ☐ да, нанесение в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов ООО «ЗЭОТЭК» ☐ нет
15	Внутреннее антикоррозионное покрытие	☐ да, нанесение в соответствии с требованиями: _____ ГОСТ, ТУ и т.д. марка _____ ☐ да, нанесение в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов ООО «ЗЭОТЭК» ☐ нет
16	Наличие тепловой изоляции	☐ нет ☐ есть, _____
17	Тип тепловой изоляции	☐ стандартно ☐ ППУ
18	Наличие эскиза сосуда	☐ да ☐ нет

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001
ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906
Юр. адрес 454038, г. Челябинск,

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклальные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

19	Способ доставки *самовывоз производится со склада, расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 5	☐ самовывоз* ☐ доставка ООО «ЗЭОТЭК» _____ _____ адрес доставки ☐ жд
20	Наличие упаковки	☐ да, исполнение по: _____ ГОСТ, ТУ и т.д. ☐ да, требования к исполнению упаковки не предъявляются ☐ не требуется
21	Требования заказчика к предоставлению технической документации на изделие	Состав комплекта технической документации на изделие: ☐ сборочный / габаритный чертеж со спецификацией ☐ таблица контроля швов сварных соединений ☐ расчетно-пояснительная записка ☐ руководство по эксплуатации и монтажу ☐ упаковочный лист ☐ ведомость эксплуатационной документации ☐ паспорт ☐ обоснование безопасности изделия ☐ комплектовочная ведомость
22	Дата отгрузки	
23	Масса изделия (предварительная)	
24	Основные используемые марки и толщины металла	
25	Требования к приемке готовой продукции	☐ требования по: _____ ГОСТ, ТУ и т.д. ☐ особые требования: _____
26	Инспекционный контроль	☐ нет ☐ да, перечень контроля: _____ _____ _____
27	Маркировка	материал _____ ☐ исполнение по: _____ ГОСТ, ТУ и т.д. ☐ особые требования: _____
28	Необходимость проведения заводом-изготовителем работ	☐ шефмонтажные работы ☐ пуско-наладочные работы ☐ модернизирование имеющегося оборудования ☐ разработка РКД проекта
29	Гарантийный срок	
30	Адрес объекта	

Дополнительная комплектация

31	Нагреватель	☐ нет ☐ водяной ☐ пар ☐ электрический
32	Площадка обслуживания	☐ есть ☐ нет
33	Внутреннее избыточное давление нагревателя, МПа	
34	Хомуты (для подземных без ложементов)	☐ нет ☐ есть, _____ шт.
35	Наружная лестница (для наземных)	☐ нет ☐ есть
36	Необходимость и комплектность ЗИП	☐ без ЗИП ☐ ЗИП в составе: _____ _____ _____
37	Другое оборудование	☐ дыхательный взрывозащишённый клапан ☐ электронный датчик уровня ☐ другое

Дополнительные сведения

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001
ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906
Юр. адрес 454038, г. Челябинск,

Эскиз ёмкости подземной

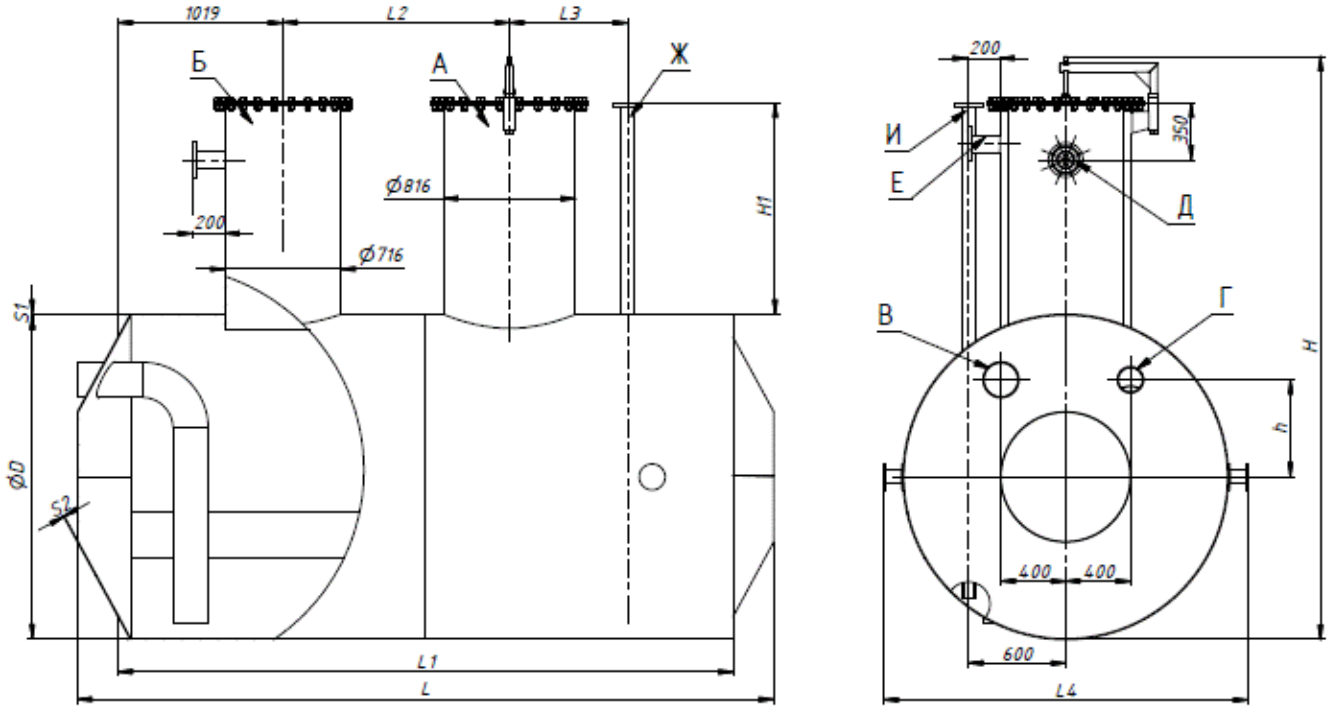

Таблица 1 – Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.	Условный проход Ду, мм	Условное давление Ру, Мпа	Тип уплотнительной поверхности
А	Люк				
Б	Для насоса				
В	Вход продукта				
Г	Выход продукта аварийный				
Д	Вход пара				
Е	Воздушник				
Ж	Для уровнемера				
И	Для термопреобразователя				

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001
ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906
Юр. адрес 454038, г. Челябинск,

Противопожарное оборудование
Резервуары вертикальные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

Эскиз ёмкости наземной

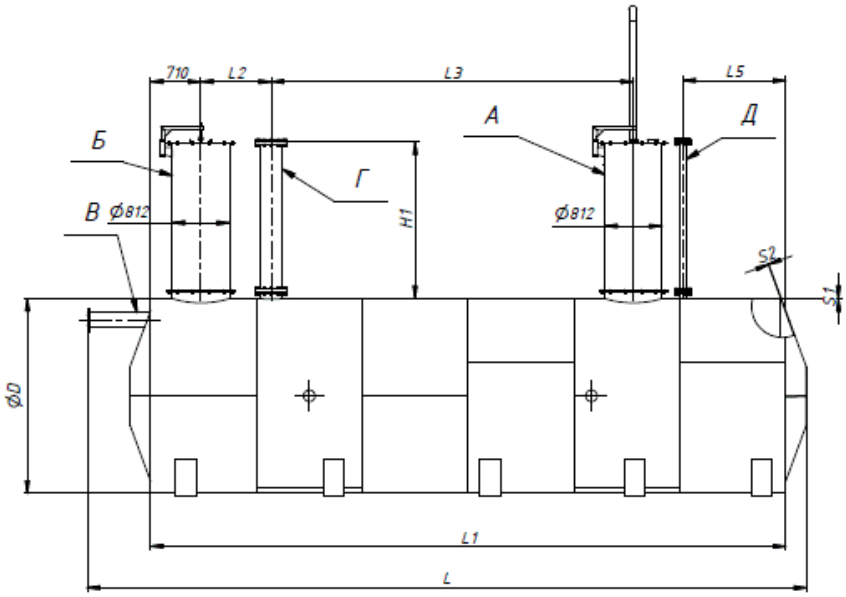

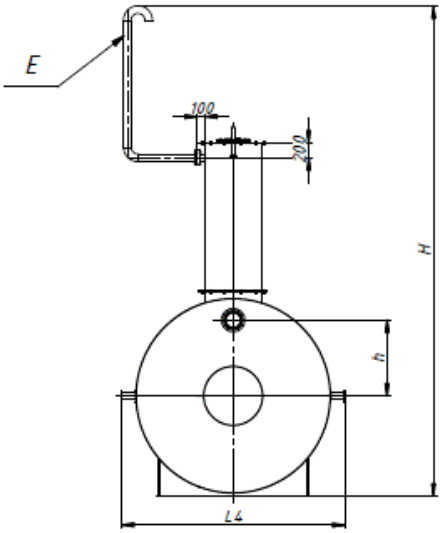

Таблица 2 – Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.	Условный проход Ду, мм	Условное давление Ру, Мпа	Тип уплотнительной поверхности
А	Люк				
Б	Люк				
В	Вход продукта				
Г	Выход продукта				
Д	Для установки				
Е	датчика уровня				
Ж	Дыхательный клапан				